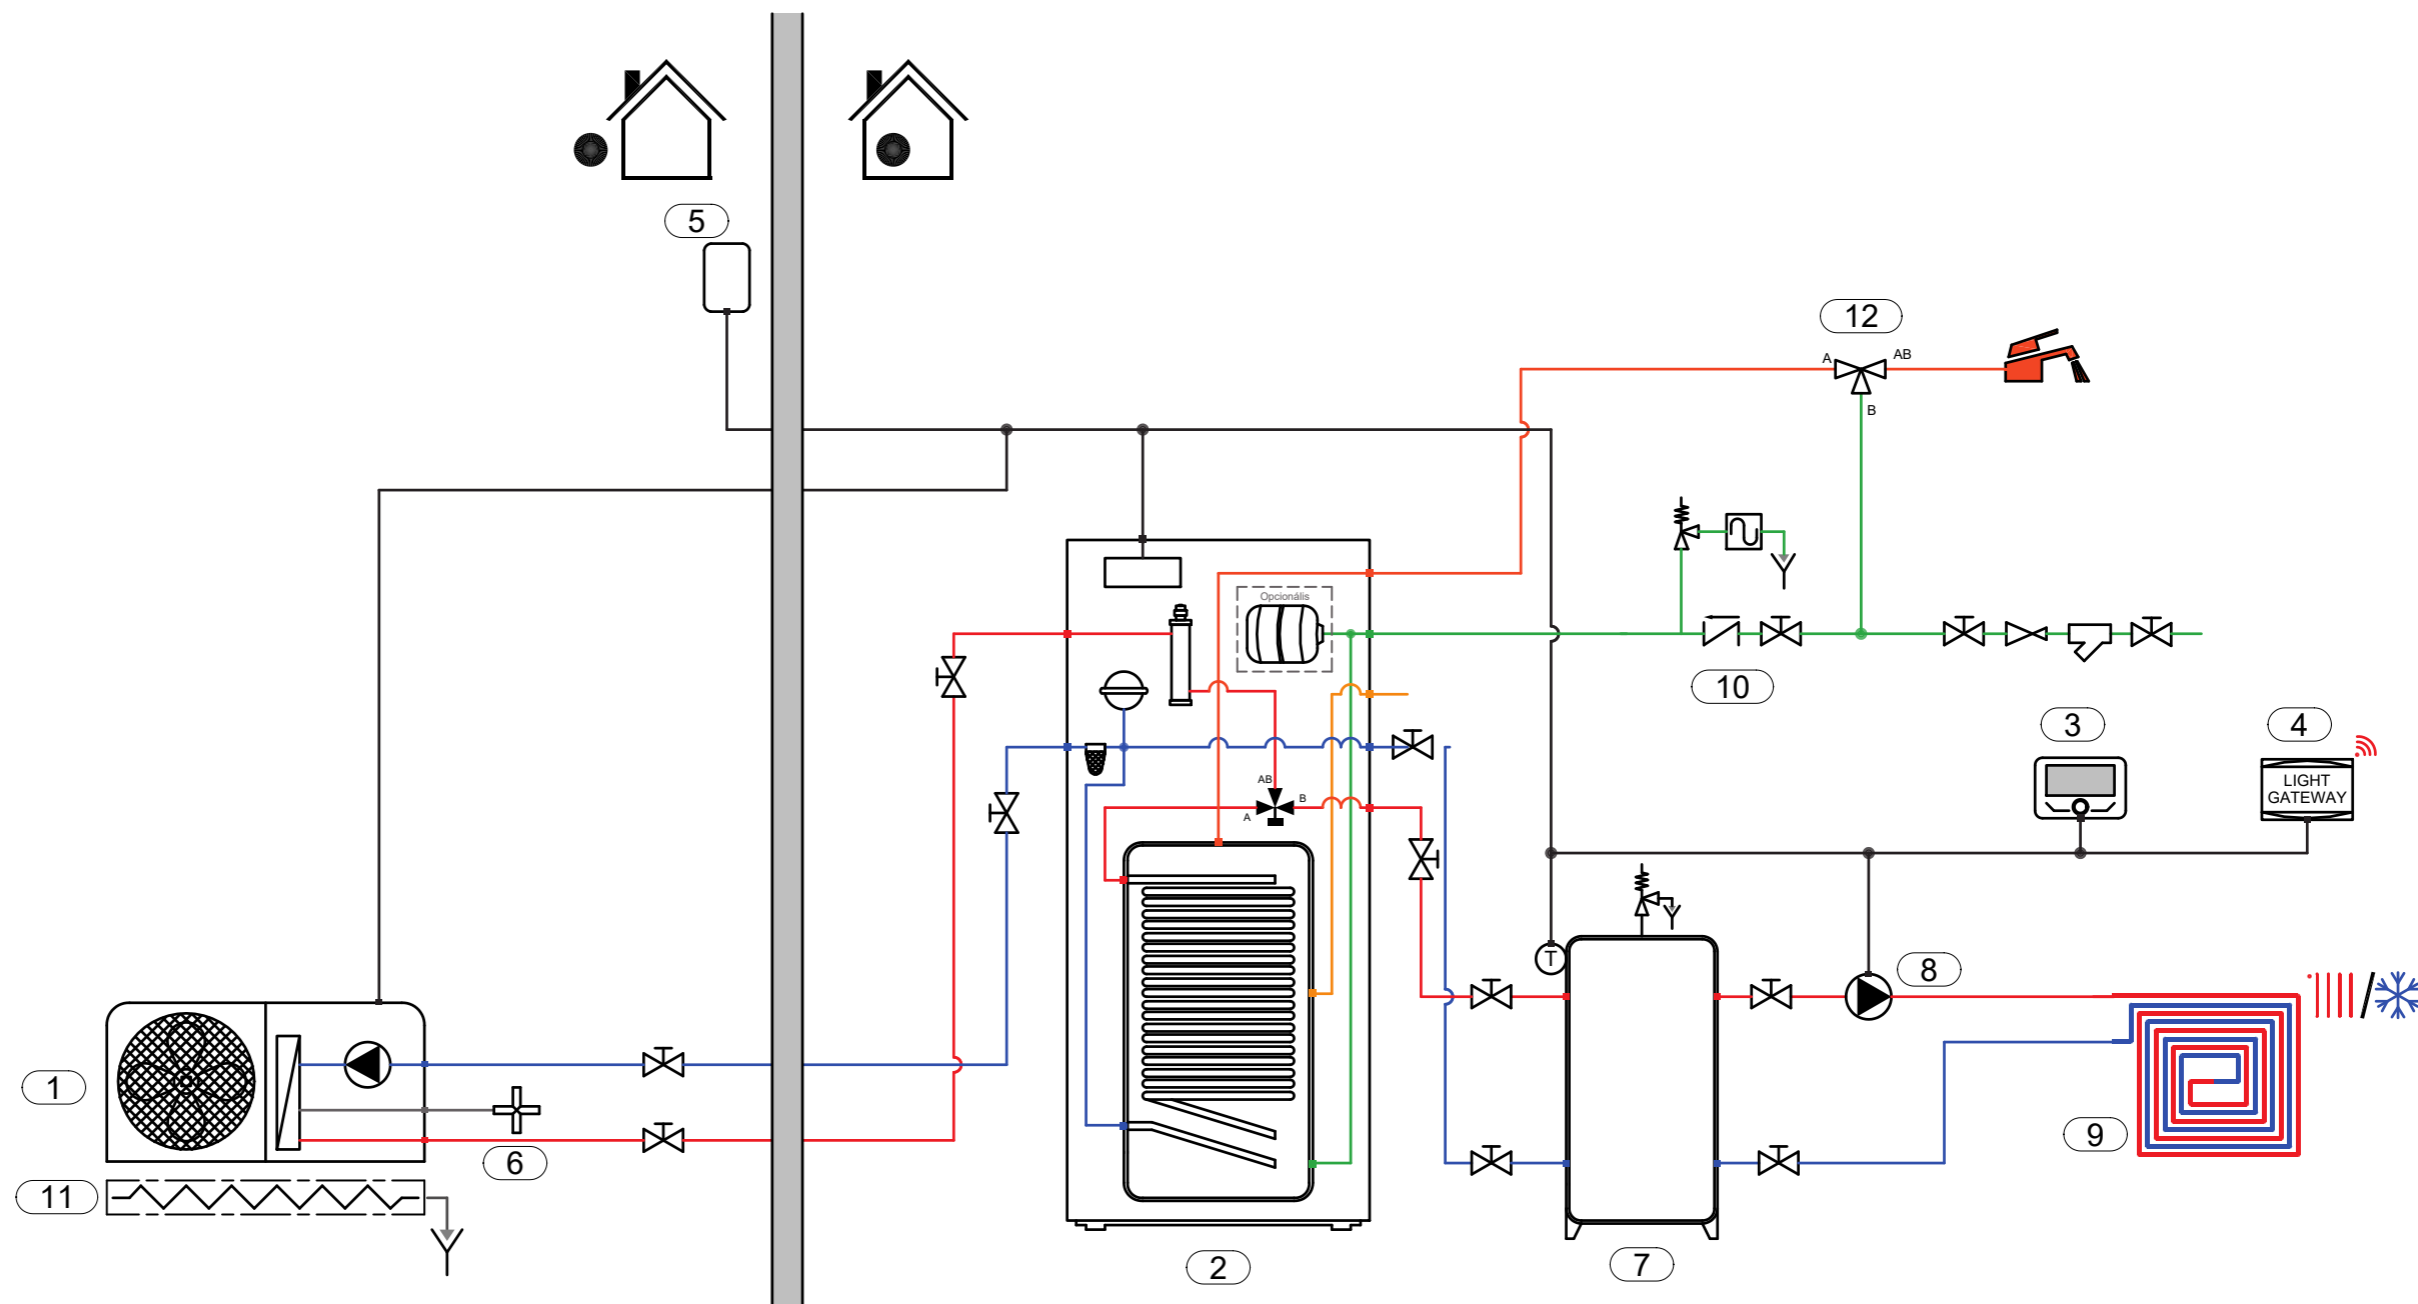


Sorsz.	Megnevezés
1	HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG - MONOBLOKK 1/3-FÁZIS
2	ÁLLÓ BELTÉRI EGYSÉG - MONOBLOKK
3	RENDSZERVEZÉRLŐ
4	LIGHT GATEWAY
5	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
6	FAGYMENTESÍTŐ KÉSZLET
7	PUFFERTÁROLÓ - 4 CSONKOS HŐM. ÉRZÉKELŐVEL
8	KERINGETŐ SZIVATTYÚ
9	PADLÓFŰTÉS/ HŰTÉS
10	BIZTONSÁGI CSOPORT
11	KÜLTÉRI EGYSÉG FŰTŐELEM
12	TERMOSTATIKUS KEVERŐSZELEP

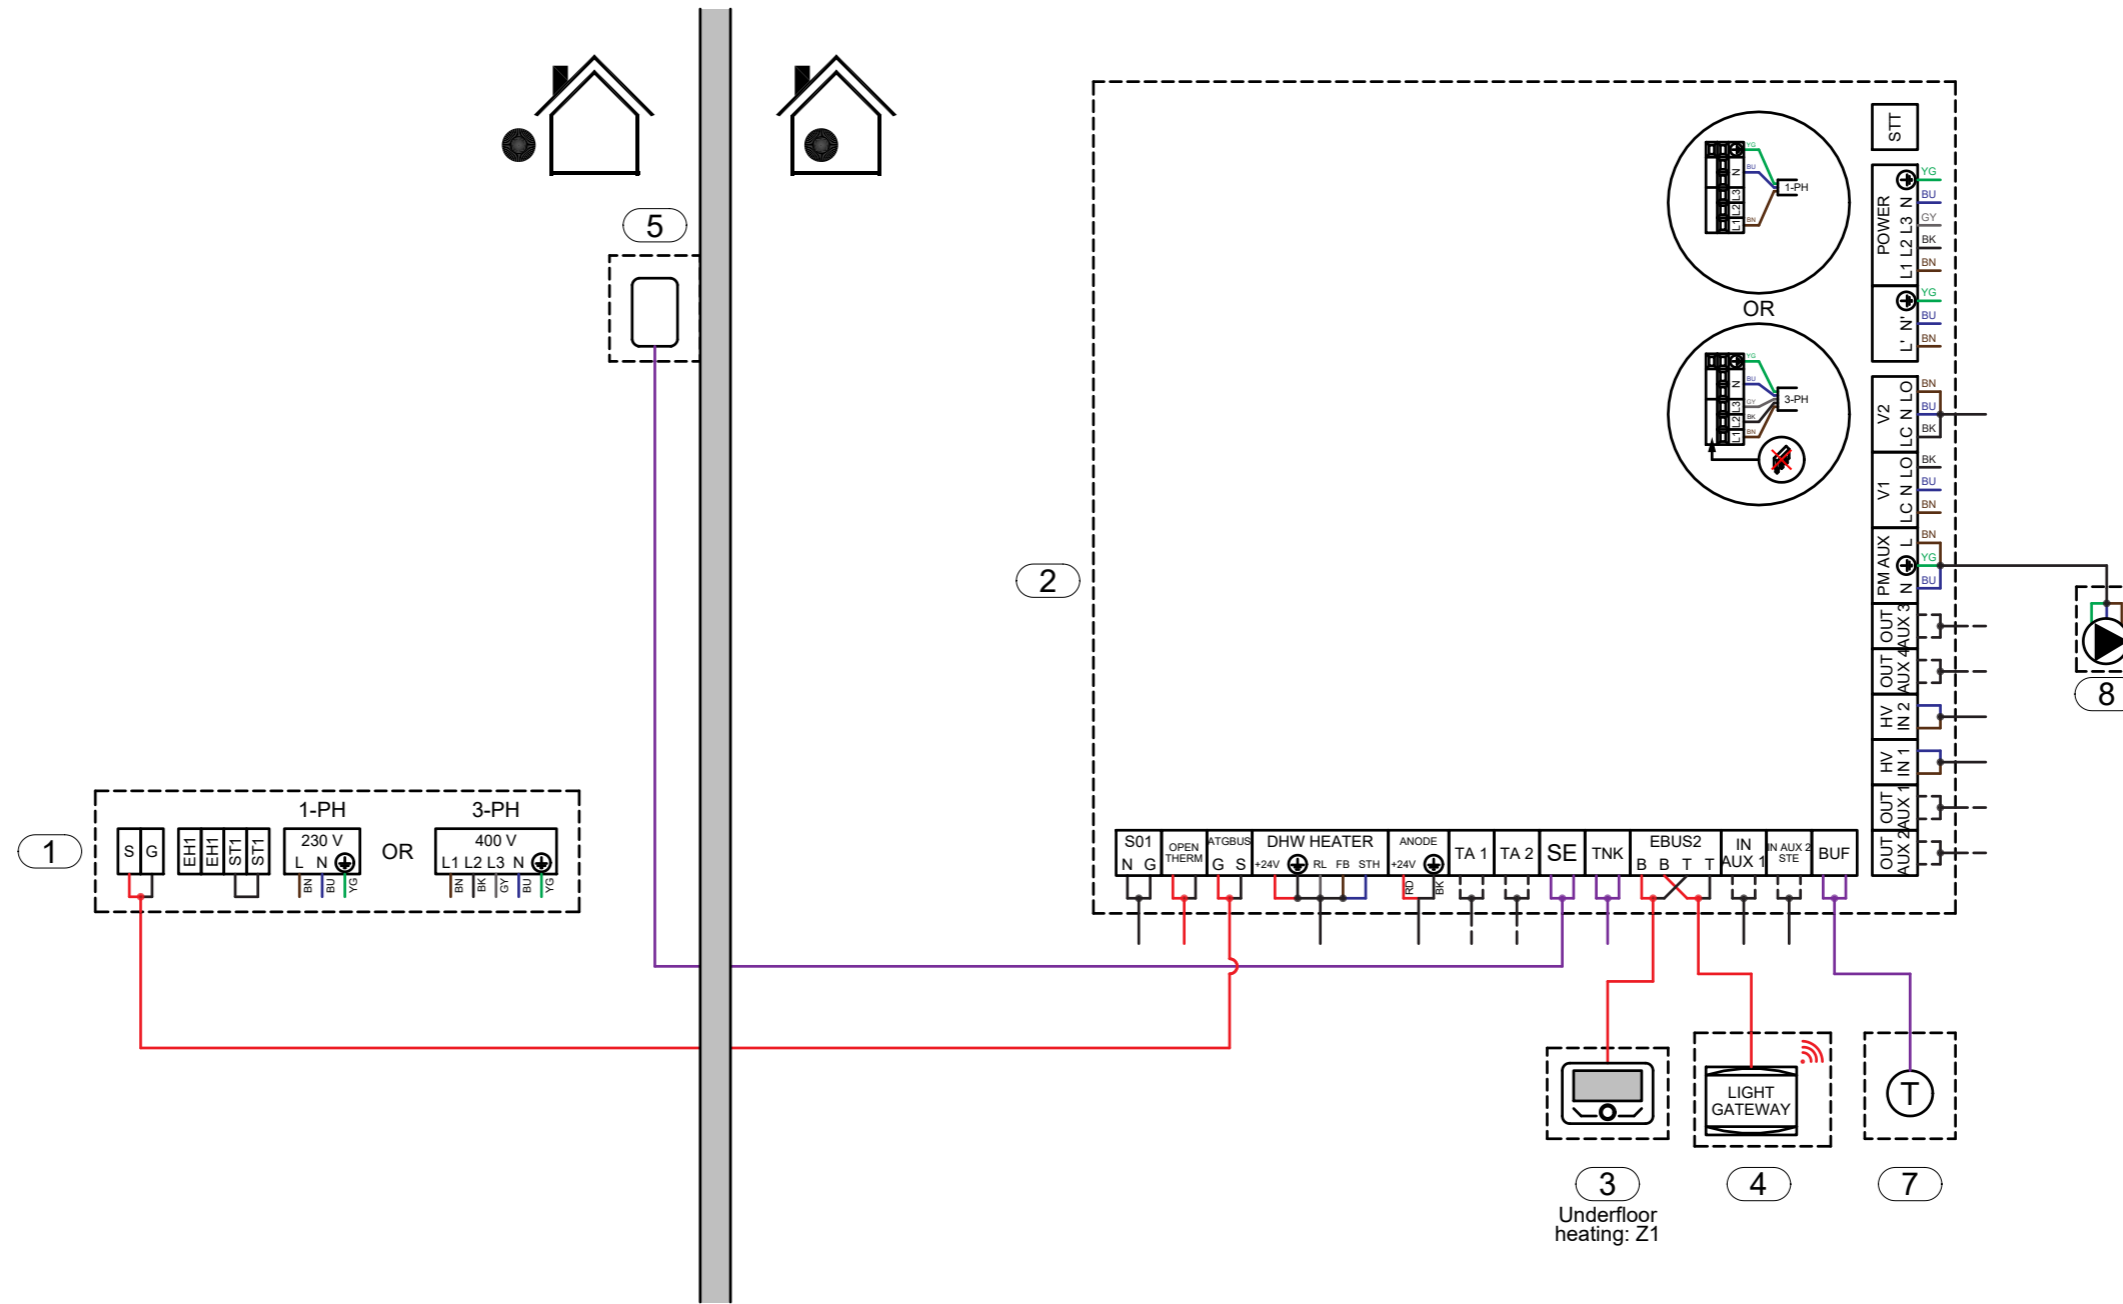


- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

SÉMA		
Hidraulikai kapcsolás		
DÁTUM	REV.	OLDAL
2023. 12. 14.		1 / 6

SÉMA MEGNEVEZÉSE
HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D

Sorsz.	Megnevezés
1	HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG - MONOBLOKK 1/3-FÁZIS
2	ÁLLÓ BELTÉRI EGYSÉG - MONOBLOKK
3	RENDSZERVEZÉRLŐ
4	LIGHT GATEWAY
5	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
6	FAGYMENTESÍTŐ KÉSZLET
7	PUFFERTÁROLÓ - 4 CSONKOS HŐM. ÉRZÉKELŐVEL
8	KERINGETŐ SZIVATTYÚ
9	PADLÓFŰTÉS/ HŰTÉS
10	BIZTONSÁGI CSOPORT
11	KÜLTÉRI EGYSÉG FŰTŐELEM
12	TERMOSTATIKUS KEVERŐSZELEP






















- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.



SÉMA		
Elektromos kapcsolás		
DÁTUM	REV.	OLDAL
2023. 12. 14.		2 / 6

SÉMA MEGNEVEZÉSE
HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D



Jelmagyarázat	
Hidraulikai	
	Meleg víz
	Hideg víz
	HMV meleg víz
	HMV hideg víz
	HMV kevert víz
	HMV cirkuláció
	Hűtőközeg
	Gáz csatlakozás
	Elektromos csatlakozás
Elektromos	
	BN Barna (L1)
	BU Kék (N)
	YG Sárga zöld (PE)
	BK Fekete (L2)
	GY Szürke (L3)
	RD Piros
	Száraz kontaktus
	BUS csatlakozás
	Általános jel
	Érzékelő jel

Jelmagyarázat	
Hidrauliai rendszerelemek	
	2-UTÚ SZELEP
	KERINGETŐ SZIVATTYÚ
	BY-PASS SZELEP
	MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ
	LEERESZTŐ
	POLIFOSZFÁT ADAGOLÓ
	BIZTONSÁGI SZELEP
	SZIFON
	VISSZACSAPO SZELEP
	ELZÁRÓ SZELEP
	TERMOZTATIKUS KEVERŐSZELEP
	BESZABÁLYOZÓ SZELEP

Jelmagyarázat	
Rajz szimbólumok	
	BEMENŐ VAGY KIMENŐ LEVEGŐ - KÉK
	BEMENŐ VAGY KIMENŐ LEVEGŐ - PIROS
	HŰTÉS
	FŰTÉS
	FŰTÉS-HŰTÉS
	WIFI

- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

SÉMA		
Jelmagyarázat		
DÁTUM	REV.	OLDAL
2023. 12. 14.		3 / 6

SÉMA MEGNEVEZÉSE	HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D
------------------	---------------------------------



MENU	N° PARAMETER	NAME	DESCRIPTION-OPTIONS	VALUE TO BE SET	RANGE	DEFAULT
HHP Energy Manager	1.0.0	IDU type	Defines the type of the internal unit: 0 = None 2 = Hydraulic module 3 = Light	2 = Hydraulic module	[0-3]	2
	1.0.1	ODU type	Defines the type of the outdoor unit: 1 = Heat Pump	1 = Heat pump	1	1
	1.0.6	Thermoregulation	Activates or deactivates temperature control: 0 = Not Active 1 = Active	Up to user	[0-1]	1
	1.1.8	System flow T selection	Defines which kind of device is used by the product to determine flow temperature to system: 0 = HP water flow temp 1 = System flow T	1 = System flow T	[0-1]	1
	1.2.5	AUX P2 circulator setting	Defines AUX P2 circulator configuration: 0 = Auxiliary circulator 1 = Cooling circulator 2 = Buffer circulator (visible with par. 20.0.0 = 1) 3 = DHW circulator 4 = Time programmed output 5 = De-stratification pump	2 = Buffer circulator (visible with par. 20.0.0 = 1)	[0-5]	0
	1.3.0	CH aux heat source activation logic	Defines which is the activation logic of secondary heat sources during heating cycle: 0 = Heat integr. and backup 1 = HP failure backup	Up to user	[0-1]	1
	1.3.1	CH active resistance stages	Defines how many resistance stages are enabled during heating cycle: 0 = 0 Stage 1 = 1 Stage 2 = 2 Stages 3 = 3 Stages	Up to user	[0-3]	2 or 3 According to the IDU size
	1.3.2	ECO / COMFORT	Defines increasing reactivity of secondary heat sources during heating cycle from most economical/ecological (longer delay time) to most comfortable (shorter delay time): 0 = Eco Plus 1 = Eco 2 = Average 3 = Comfort 4 = Comfort Plus 5 = Customizable	Up to user	[0-5]	2
	1.8.0	Cooling mode activation	Activates the cooling mode: 0 = Not active 1 = Active	Up to user	[0-1]	0
	1.12.9	Exogel kit activation	to activate when the antifreez kit is installed: 0 = OFF 1 = ON	1 = ON	[0-1]	1
HHP Energy Manager (DHW service)	1.0.2	Tank management	In case of DHW tank, to set which kind of sensor the DHW charge is managed through: 0 = None 1 = Storage with NTC 2 = Storage with Thermostat	1 = Storage with NTC	[0-2]	1
	1.4.0	DHW aux heat source activation logic	Defines which is the activation logic of secondary heat sources during DHW cycle: 0 = Heat integr. and backup 1 = HP failure backup	Up to user	[0-1]	0
	1.4.1	DHW active resistance stages	Defines how many resistance stages are enabled during DHW cycle: 0 = 0 Stage 1 = 1 Stage 2 = 2 Stages 3 = 3 Stages	Up to user	[0-3]	2 or 3 According to the IDU size
	1.4.2	Delay timer	Time required for starting the calculation of the DHW integration with the auxiliary sources or with the heating elements.	Up to user	[10 - 120] min	120 min
	1.4.3	Release integral threshold	Activation threshold for DHW integration expressed in °C*min	Up to user	[15 - 200] °C*min	200°C*min

- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

SÉMA		
Paraméter lista		
DÁTUM	REV.	OLDAL
2023. 12. 14.		4 / 6

SÉMA MEGNEVEZÉSE
HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D

MENU	N° PARAMETER	NAME	DESCRIPTION-OPTIONS	VALUE TO BE SET	RANGE	DEFAULT
HHP Energy Manager (DHW service)	1.9.0	DHW Comfort Setpoint Temperature	Defines the comfort DHW set-point temperature.	Up to user	[35 - 65]°C	55°C
	1.9.1	DHW Reduced Set Point Temperature.	DHW Reduced Set Point Temperature	Up to user	[35 - 60]°C	35°C
	1.9.2	Comfort function	Defines when comfort function must be active: 0 = Disabled 1 = Time Based 2 = Always active	Up to user	[0-2]	2
	1.9.3	DHW Operation Mode	0 = Standard 1 = Green 2 = HC - HP 3 = HC - HP 40	Up to user	[0-3]	1
	1.9.6	Thermal cleanse function	0 = OFF 1 = ON	Up to user	[0-1]	1
	1.9.7	Thermal Cleanse start time [hh:mm]	Start time of Thermal cleanse function	Up to user	[00:00 - 23:45] [hh:mm]	01:00
	1.9.8	Thermal cleanse cycle frequency	Frequency of Thermal cleanse cycle	Up to user	[24 h-30 d]	30 d
	1.23.0*	Thermal Cleanse target temp	Defines the setpoint of thermal cleanse cycle	Up to user	[60-70]°	60°C
	1.23.1*	Antilegionella target temperature duration	Defines the time in which the Thermal cleanse Target temp has to be maintained	Up to user	[1-2] h	1h
	1.23.2*	Max Duration Antilegionella	Defines the Max time in which the system can perform and complete the Thermal cleanse cycle.	Up to user	[4-12] h	6h
Buffer	20.0.0	Buffer activation	To activate buffer service: 0 = OFF 1 = ON	1 = ON	[0-1]	0
	20.0.1	Buffer charge mode	Defines the type of the buffer charge: 1 = Partial charge 2 = Full charge	1 = Partial Charge	[1-2]	1
	20.0.3	Buffer Comfort setpoint heating	Comfort temperature for Buffer in heating	Up to user	[20-70] °C	40°C
	20.0.4 (visible if par. 1.8.0 = 1)	Buffer Comfort setpoint cooling	Comfort temperature for Buffer in cooling	Up to user	[5-23] °C	18°C
	20.3.1	Reduced setpoint heating	Defines the buffer reduced set point in heating	Up to user	[20-40] °C	35°C
	20.3.2 (visible if par. 1.8.0 = 1)	Reduced setpoint cooling	Defines the buffer reduced set point in cooling	Up to user	[18-23] °C	23°C
	20.0.7	Buffer set point mode	Defines if dependent by menu 20 setting and time programming (fixed) or by zones thermoregulation calculation (variable): 0 = Fixed 1 = Variable	Up to user	[0-1]	0
	20.3.0	Control mode	Defines the buffer charge time programming: 0 = Disabled 1 = Time Based 2 = Always active	Up to user	[0-2]	2
	20.4.0	Buffer integration scheme	Defines which is the buffer integration scheme: 0 = Series 1 = Parallel	0 = Series	[0-1]	0
	20.4.5	CH switch off offset	Defines the offset over the Buffer Target to switch off the Heat generators (HHPs and auxiliary sources) during Heat Request	Up to user	[0-10] °C	0°C
20.4.6 (visible if par. 1.8.0 = 1)	Cooling switch off offset	Defines the offset that has to be subtracted to the Buffer Target to switch off the Heat generators (HHPs and auxiliary sources) during Cooling Request	Up to user	[0-10] °C	0°C	

- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

SÉMA		
Paraméter lista		
DÁTUM	REV.	OLDAL
2023. 12. 14.		5 / 6

SÉMA MEGNEVEZÉSE
HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D



MENU	N° PARAMETER	NAME	DESCRIPTION-OPTIONS	VALUE TO BE SET	RANGE	DEFAULT
Zone 1 parameter (For all thermoregulation parameters refer to the installer manual)	4.8.3	Heating Controller	Define with which device the heat request is performed 0 = None 1 = Room thermostat (Thermostat connected to TA1 of Energy Manager) 2 = Room sensor (Room sensor on eBus2)	2 = Room sensor	[0-2]	2
	4.8.4	Cooling controller	Define with which device the heat request is performed 0 = None 1 = Room thermostat 2 = Room sensor	If the cooling mode is active (1.8.0 = 1) set: 2 = Room sensor	[0-2]	2
	User Menu/Zones Management	Operatione Mode	Define the operation mode of the zone: - Off (heat request inhibited) - Manual (setpoint temperature for the zone is maintained for 24h) - Time program (setpoint temperature of the zone follows the hourly programme profile. In case of Room thermostat, the reduced temperature level inhibits the heat request)	Up to user		
	4.2.9	Heat request mode	Define the Heat request mode for the zone 0 = Standard 1 =RT time program exclusion (In case of Room thermostat, the reduced temperature level doesn't inhibit the heat request) 2 = Forcing heat demand (Heat request always true)	Up to user	[0-2]	0

SOFTWARE COMPATIBILITY	
New Sensys	Starting from 00.07.12
	*Starting from 00.28.03
Energy Manager 2.0	Starting from 22.05.27
	*Starting from 22.26.05
TDM	Starting from 21.01.186

- Ez a kapcsolási rajz csak példa, és nem helyettesíti az épületgépész által végzett tervezést;
- A végleges kapcsolási rajzot az összes hatályos törvény, szabvány és rendelet figyelembevételével kell elkészíteni, hogy elősegítse a szakszerű, a szakma szabályainak megfelelő beépítést;
- Az összes rendszerelem megfelelő működése érdekében kövesse a gyártó által biztosított tervezési, szerelési és felhasználói kézikönyvekben található utasításokat;
- Ezt a vázlatot az Ariston Group bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

SÉMA			SÉMA MEGNEVEZÉSE
Paraméter lista			HU_010-PCM4.CO.M_HCD-I_BUF.4_1D
DÁTUM	REV.	OLDAL	
2023. 12. 14.		6 / 6	